ROBRISERV

ISO 9001 : 2015 BUREAU VERITAS Certification

REF. COURB3DAN2

COURBE 3D A SOUDER ACIER NOIR 90° SANS SOUDURE EN10253-2

Courbe 3D 90° à souder acier noir pour usages généraux et sans contrôle spécifique.
Construction suivant la norme EN 10253-2.
Fabrication à partir de tube sans soudure et avec chanfrein à partir du DN80 (88.9).

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

Certificat 3.1



Dimensions :	DN15 (21.3) à DN150 (168.3)
Raccordement :	A Souder BW
Température Mini :	-20°C
Température Maxi :	+300°C
Caractéristiques :	Avec chanfreins à partir du DN80 (88.9) Conception suivant norme NF EN 10253-2 Finition noire Fabrication à partir de tube sans soudure
Matière :	Acier Carbone P235GH

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBRISERV

ISO 9001 : 2015 BUREAU VERITAS Certification

REF. COURB3DAN2

COURBE 3D A SOUDER ACIER NOIR 90° SANS SOUDURE EN10253-2


CARACTERISTIQUES :

- Fabrication à partir de tube sans soudure
- Avec chanfreins à partir du DN80 (88.9)
- Conception suivant la norme NF EN 10253-2 Type A
- Finition noire
- Acier P235GH

UTILISATION :

- Pour usages généraux, Gaz (exemple Gaz naturel)
- Températures mini et maxi admissibles Ts : -20°C à + 300°C

DIMENSIONS (en mm):

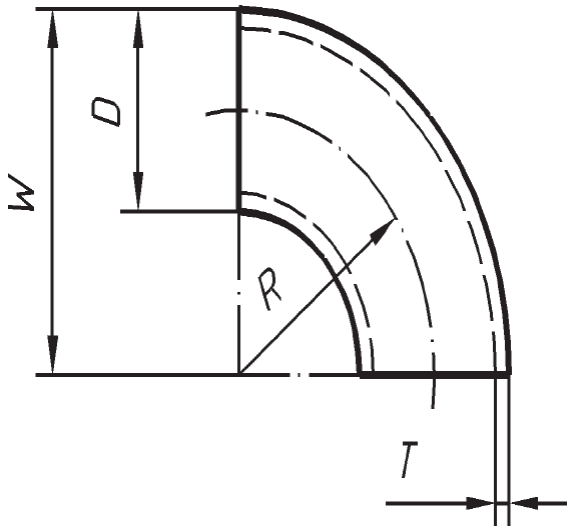

DN	D	T	R	W	Poids (Kg)
15	21.3	2	38	49	0.05
20	26.9	2.6	38	51	0.08
25	33.7	3.2	38	56	0.16
32	42.4	3.6	48	69	0.28
40	48.3	3.6	57	82	0.36
50	60.3	3.6	76	106	0.63
	70	2.9	92	127	0.7
65	76.1	3.6	95	133	0.98
80	88.9	4	114	159	1.5
	101.9	3.6	133	184	1.86
	108	4	142.5	196	2.42
100	114.3	4.5	152	210	2.95
	133	4	181	247	3.75
125	139.7	4	190	260	4.1
	159	4.5	216	295	6.3
150	168.3	4.5	229	313	6.9

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBRISERV

ISO 9001 : 2015 BUREAU VERITAS Certification

REF. COURB3DAN2

COURBE 3D A SOUDER ACIER NOIR 90° SANS SOUDURE EN10253-2

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)
- Conception suivant la norme NF EN 10253-2 Type A
- Matériaux suivant la norme EN 10020 et EN 10027-2
- Protocole de tests suivant norme EN 10246
- Certificat 3.1 sur demande

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.